




# REQUISITI STRUTTURALI RISTORAZIONE

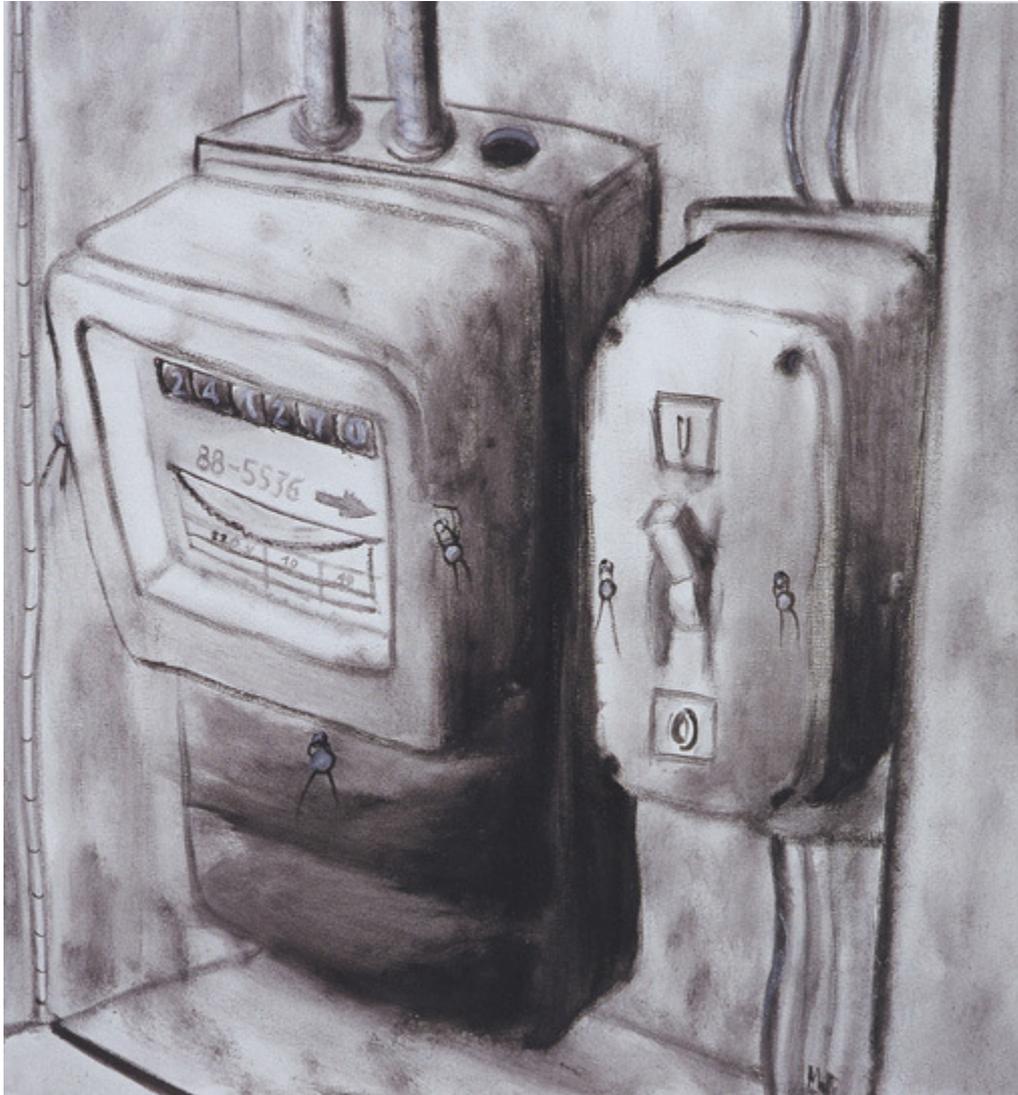

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE	EDIFICI ESISTENTI	EDIFICI CLASSIFICATI CAT. 1a, 1b, 2a, 2b
<p><b>Superficie ventilante dei locali:</b> minimo 1/8 della superficie del pavimento</p>	<p><b>Superficie ventilante dei locali:</b> mantenimento delle forature preesistenti, se inferiori o uguali ad 1/8 comunque almeno pari ad 1/15 della superficie del pavimento</p>	<p><b>Superficie ventilante dei locali:</b> mantenimento delle forature preesistenti, se inferiori o uguali ad 1/8 comunque almeno pari ad 1/16 della superficie del pavimento per gli edifici di cat. 2a e 2b; per gli edifici di cat. 1a e 1b, in caso di ripristino, per superfici ventilanti inferiori ad 1/16 devono essere previsti idonei sistemi di ventilazione meccanica</p>
<p><b>Illuminazione naturale:</b> dev'essere assicurato un fattore medio di luce diurna almeno pari al 2% (requisito convenzionalmente soddisfatto se i vani sono dotati di una superficie finestrata pari ad 1/8 della superficie del pavimento al lordo dei telai; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0.80 m. non devono</p>	<p><b>Illuminazione naturale:</b> dev'essere assicurata una superficie finestrata pari a 1/15 della superficie del pavimento al lordo dei telai; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m. non devono essere conteggiate</p>	<p><b>Illuminazione naturale:</b> dev'essere assicurato un fattore medio di luce diurna almeno pari all'1% e per gli edifici di cat. 2a e 2b deve essere garantita anche una superficie finestrata pari a 1/16 della superficie del pavimento; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m. non devono essere conteggiate</p>